




La charte graphique pour l'élaboration des SCDECI



- Cette charte a pour objectif d'assurer une cohérence, une harmonisation des symboles et des couleurs utilisés sur les cartes qui seront proposées à l'avis du SDIS de l'Isère
- Le choix des couleurs doit être limité pour permettre une meilleure représentation et une distinction des risques
- Ces dispositions permettront aux instructeurs d'être plus efficaces en assimilant rapidement l'environnement des cartes
- Les fonds de cartes sont libres de choix (parcellaire, satellitaire, topographique)

Couleurs de catégorisation des risques

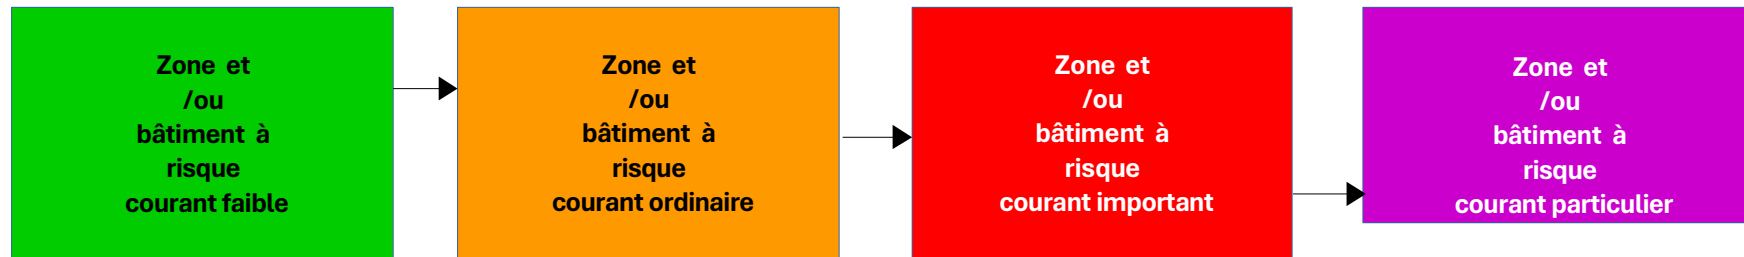

Symboliques des points d'eau incendie

Points d'eau incendie

NUMERO



Poteau d'incendie

NUMERO



Poteau d'incendie (*pression statique >8 bars*)

NUMERO



Bouche d'incendie

NUMERO



Bouche d'incendie (*pression statique >8 bars*)

NUMERO



PEI naturel ou artificiel



Réseau d'irrigation ou canon à neige




Zone de couverture du risque
ordinaire au regard des capacités
hydrauliques unitaires de chaque PEI


Volume mini cumulé disponible	Débit mini cumulé	Durée mini d'utilisation	Distance 1 ^{er} PEI / entrée bâtiment
60 m ³	60 m ³ /h	1 h	200 m



Les isodistances de couverture de chaque PE
sont associés à une zone tampon de 40 m de part et d'autre
de l'axe des voies et des cheminements sur lesquels ils sont implantés

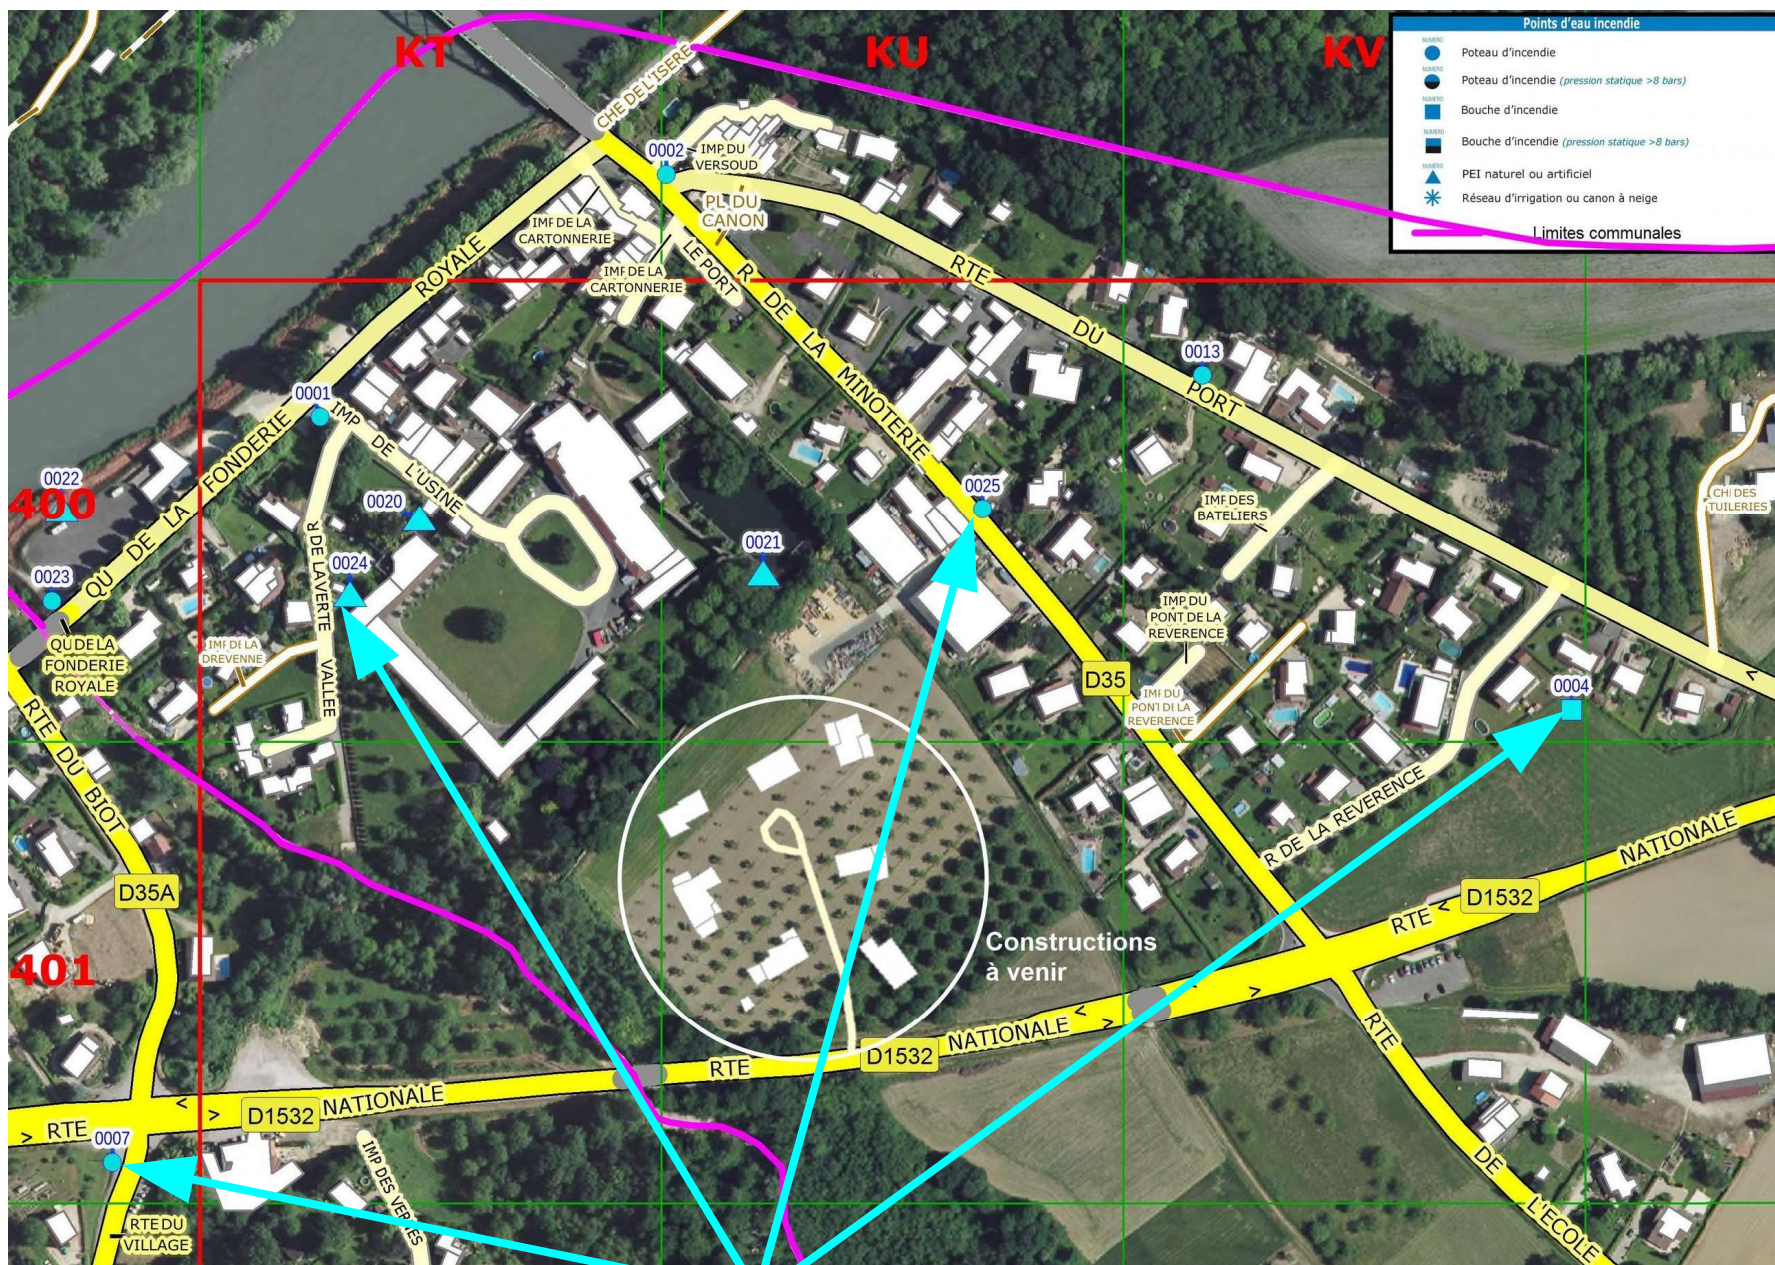


Exemple d'une carte de géolocalisation des points d'eau incendie (PEI)

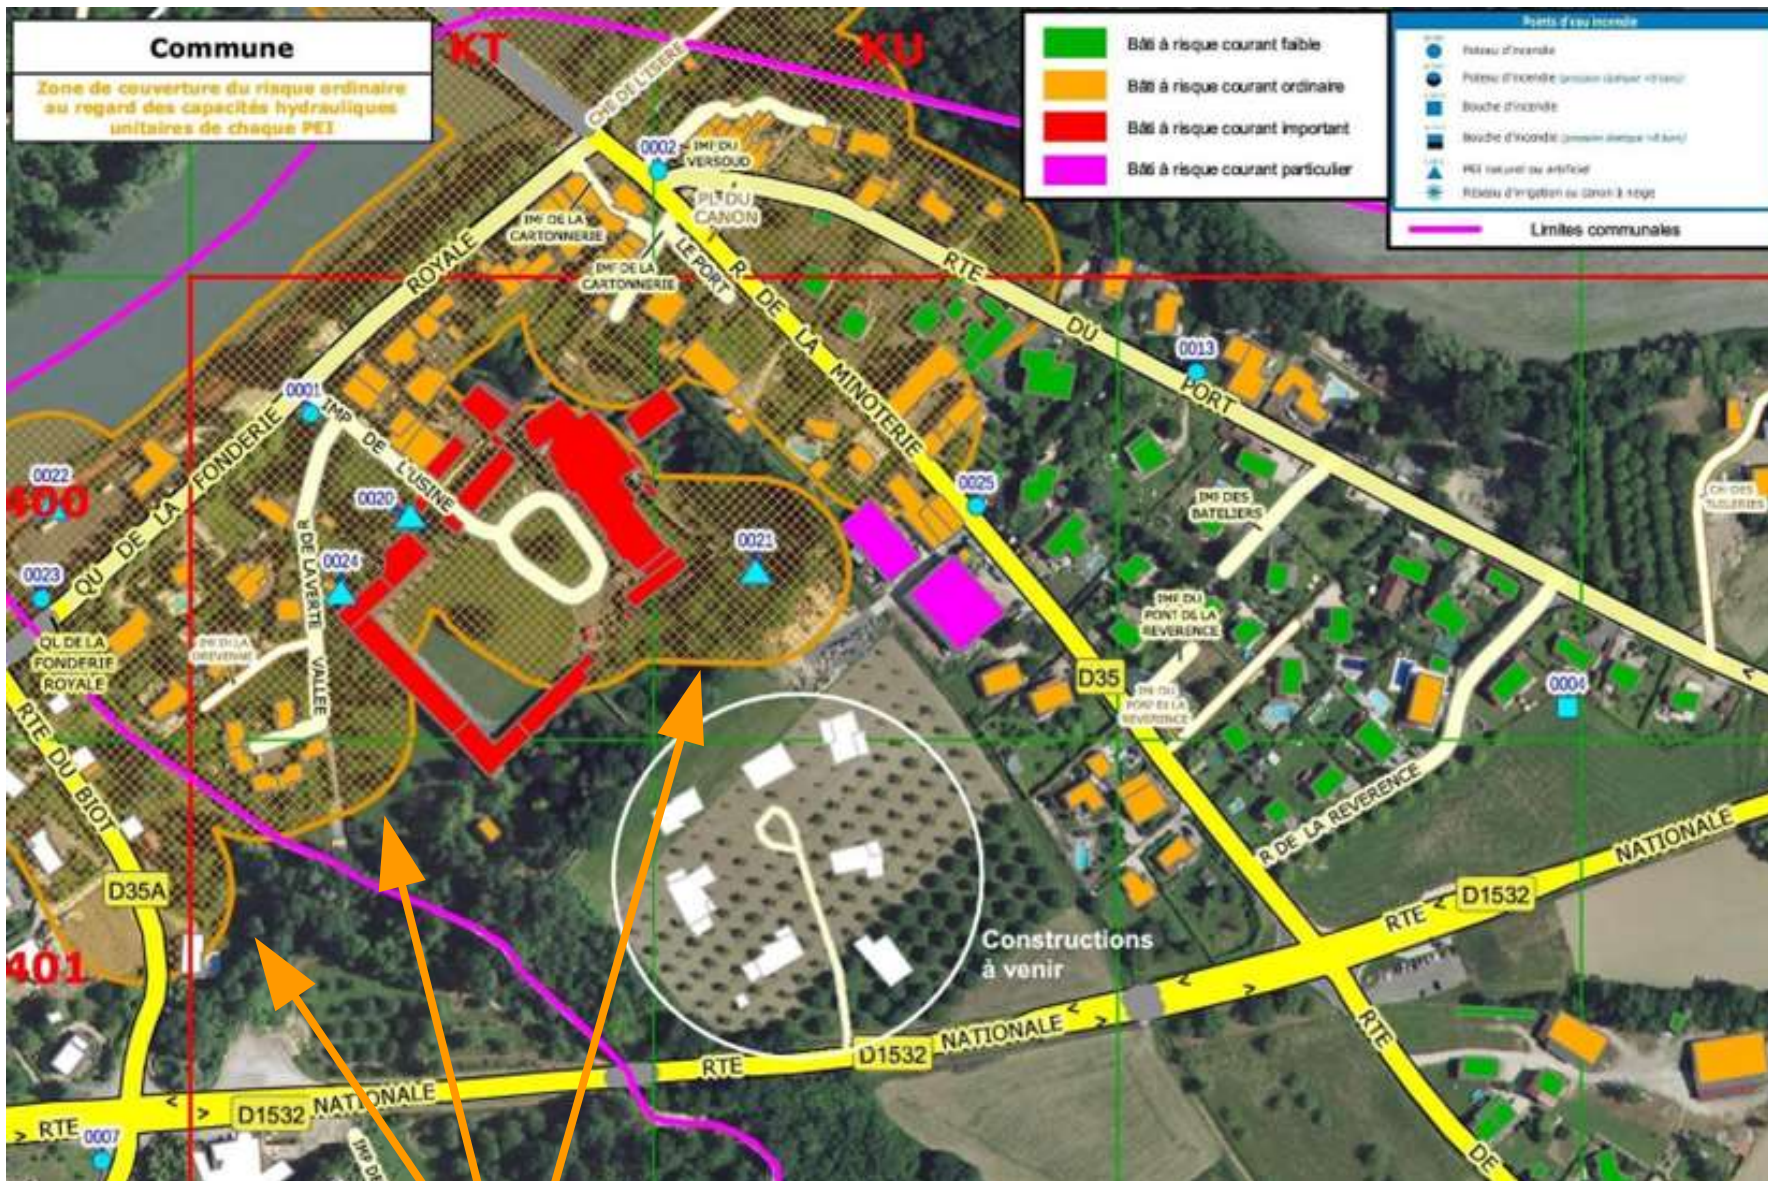

Volume mini cumulé disponible	Débit mini cumulé	Durée mini d'utilisation	Distance 1 ^{er} PEI / entrée bâtiment
60 m ³	60 m ³ /h	1 h	200 m

Même exemple de carte pour la couverture DECI du risque courant ordinaire



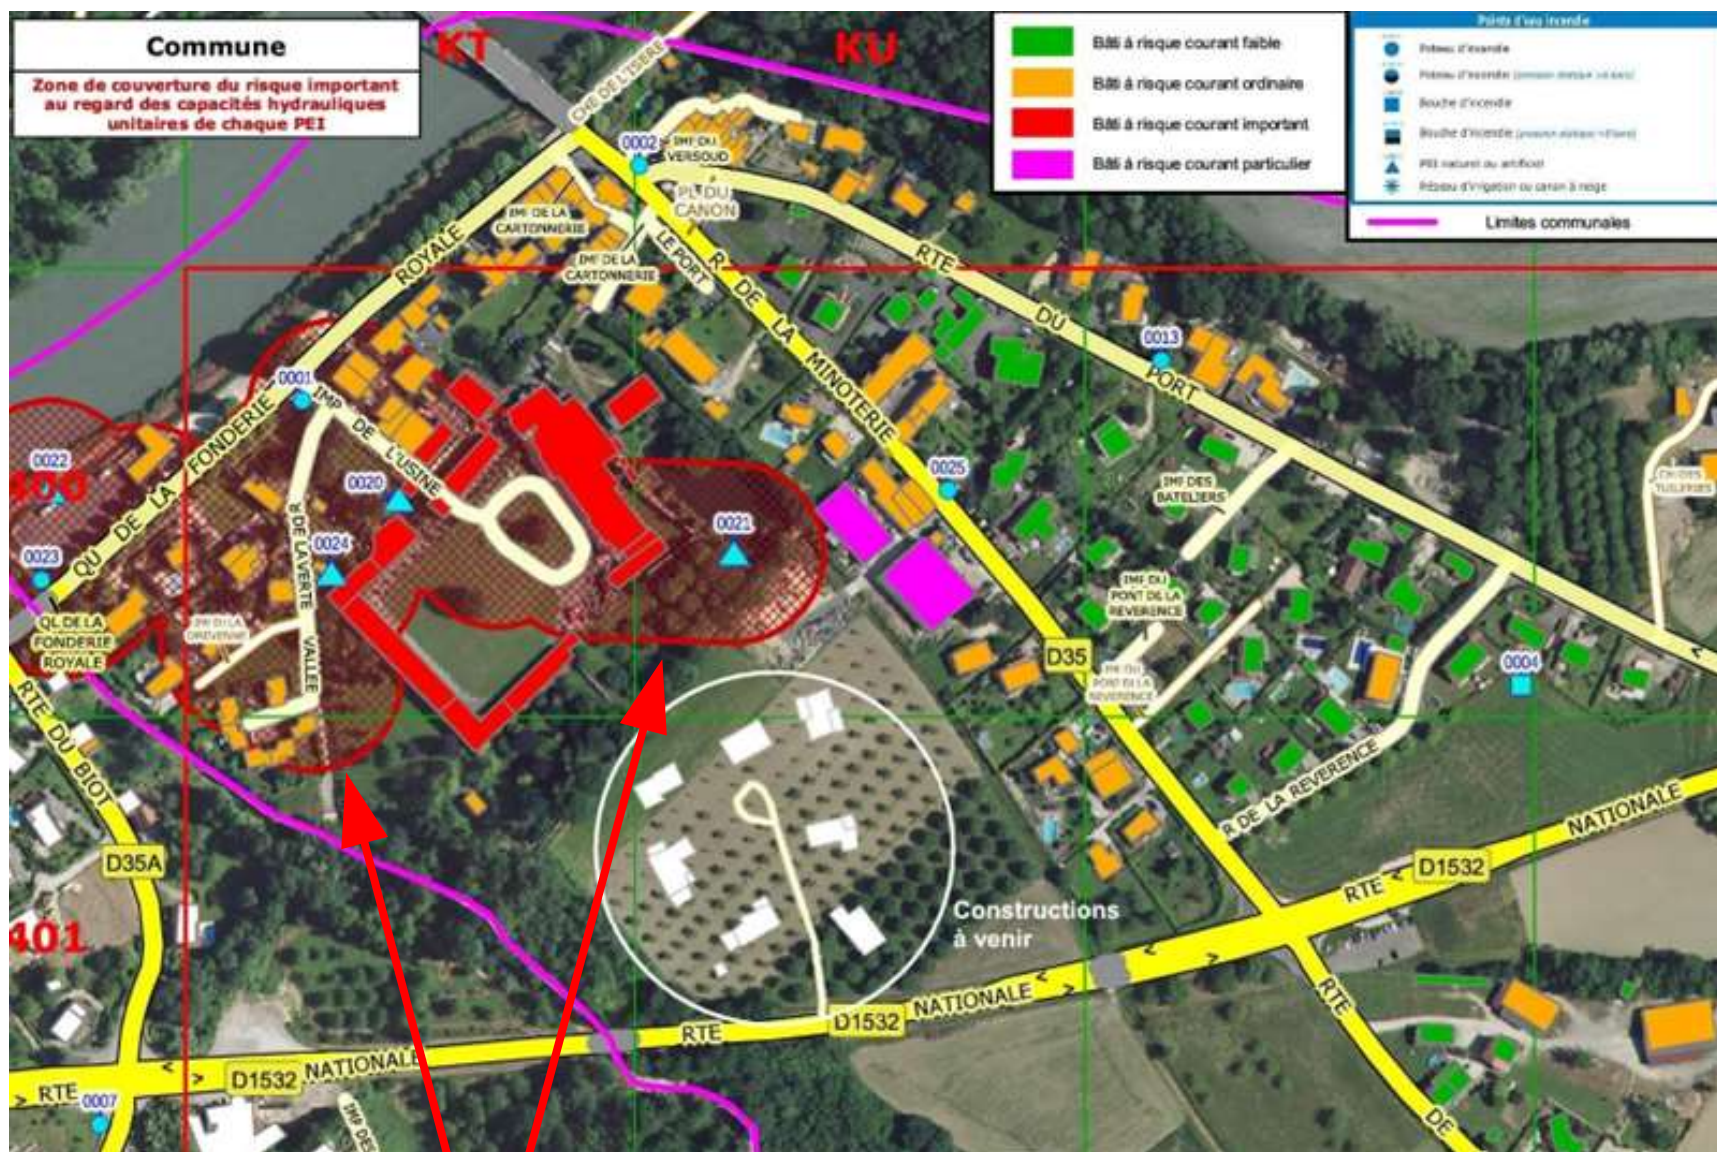

Volume mini cumulé disponible	Débit mini cumulé	Durée mini d'utilisation	Distance 1 ^{er} PEI / entrée bâtiment
120 m ³	60 m ³ /h	2 h	100 m

Même exemple de carte pour la couverture DECI du risque courant important

